KFIA 한 국 원 적 외 선 협 회
부설 원 적 외 선 응 용 평 가 연 구 소
주 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 174-12 청호빌딩 5층
전화번호 : (02) 2203-6037 FAX.(02) 2203-6051
홈페이지 : http://www.kfir.or.kr

시험성적서

발급번호 : KFIG-1XX
시 료 명 : 세라믹 볼(고체 바이오세라믹) 접수일자 : 2001년 7월 6일
주 소 : 경기도 안산시 원곡동 994-5 한익B동 309호

시험결과

시험항목	경과시간 (분)	Blank농도(ppm)	시료농도(ppm)	탈취율(%)
탈취시험	초 기	500	500	-
	30	490	80	84
	60	480	60	88
	90	460	45	90
	120	450	40	91

(주) Blank : 시료를 넣지 않은 상태에서 측정한 것임. 끝.

1) 시험방법 : KFIA-FI-1004

2) 시험가스명 : 암모니아

3) 가스농도측정 : 가스검지관

4) 분임 : 별첨

2001년 7월 9일

※ 1) 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과이며, 시료명과 시험조건은 의뢰자가 제시한 것임.
2) 이 성적서는 상업적 광고나 언론 및 소송용으로 사용할 수 없음.

담당자 : 이 혜 정 02) 2203-6064

사단법인 한 국 원 적 외 선 협 회 장

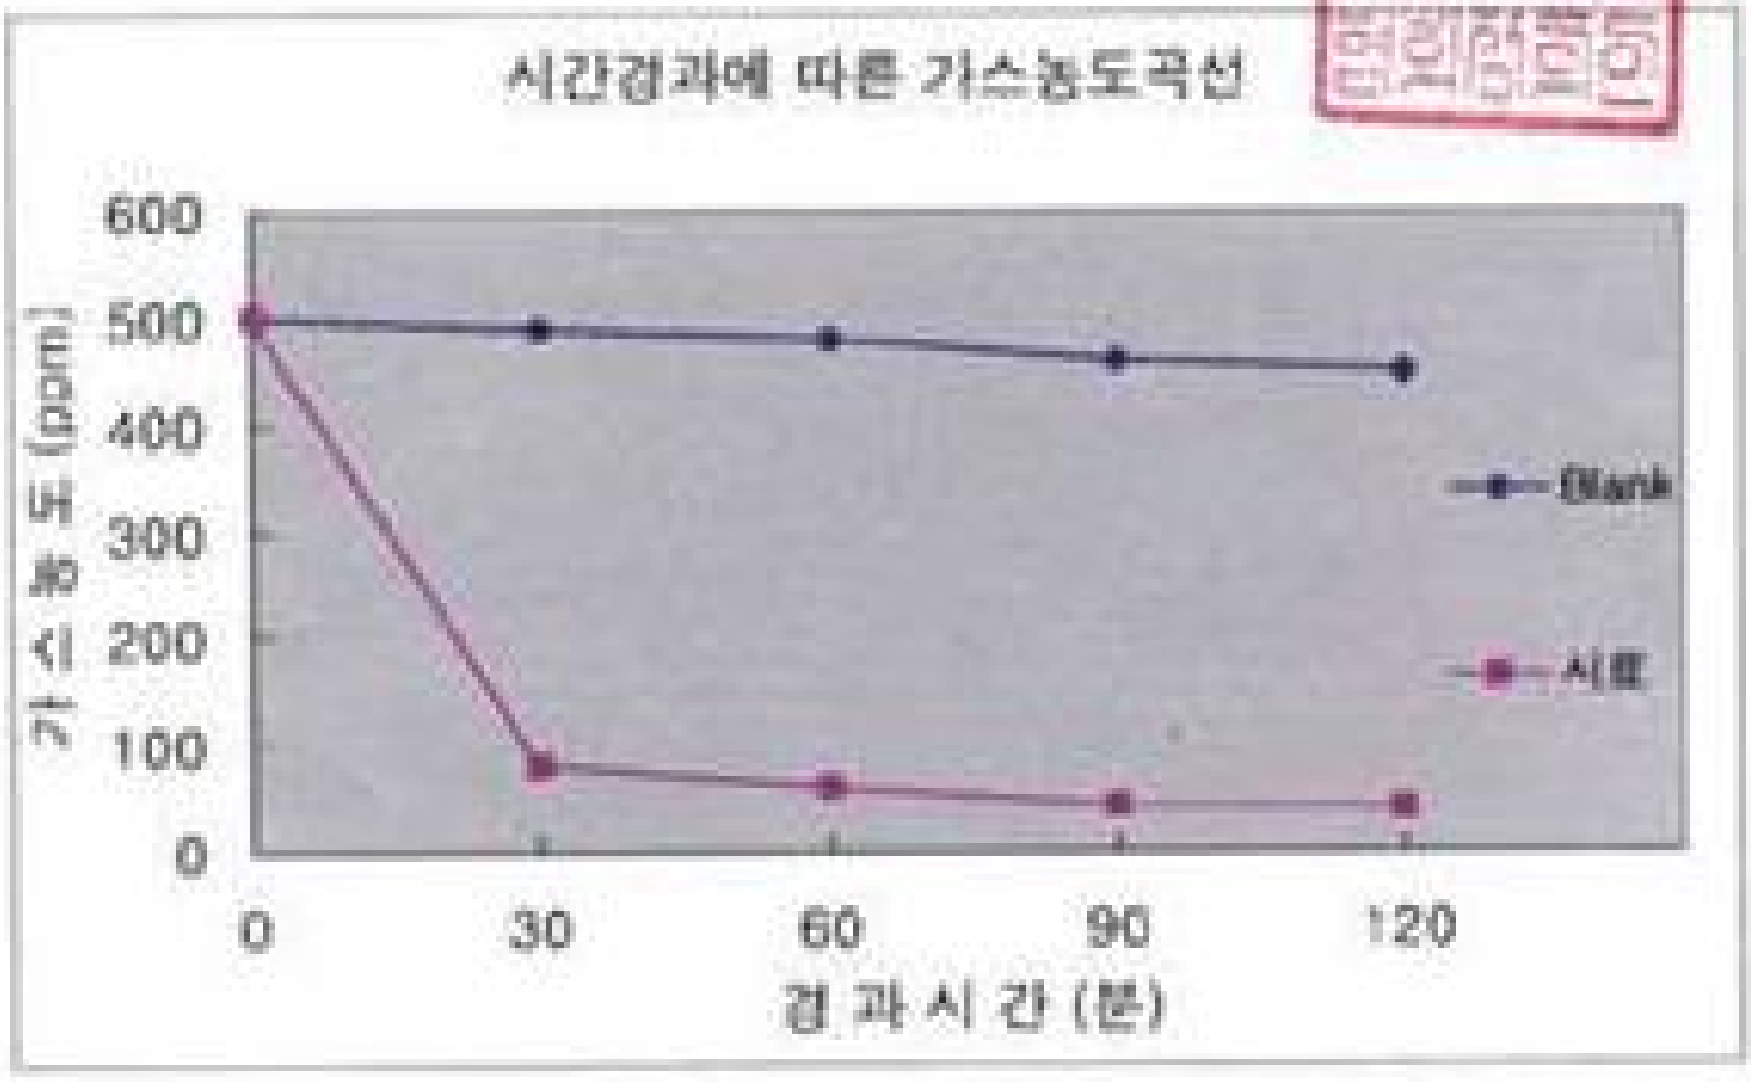
시간경과에 따른 가스농도곡선
600
500
400
300
200
100
0
가스농도 (ppm)
0
30
60
90
120
경과시간 (분)
Blank
시료