KFIA 한 국 원 적 외 선 협 회
부설 원 적 외 선 응 용 평 가 연 구 소
주 소 : 서울특별시 송파구 석촌동 174-12 정호빌딩 5층
전화번호 : (02) 2203-6037 FAX:(02) 2203-6061
홈페이지 : http://www.kfir.or.kr

시험성적서

발급번호 : KFIT-1XX

주 소 : 경기도 안산시 원곡동 994-5 한양B동 309호
접수일자 : 2001년 7월 6일
시 료 명 : 세라믹 볼(코웨 바이오세라믹)
시험결과 : 별첨참조

항 목 / 시 료 명	적외선 열화상 측정
세라믹 볼(코웨 바이오세라믹)	사진 참조

비고) 본 시험은 적외선 열화상장치를 이용하여 실내온도 25℃, 습도 58% 조건에서 시험하였으며 측정대상물에서 방사되는 적외선 방사에너지를 영상과 온도 데이터로 처리한 측정 결과임. 끝.

2001년 7월 9일

※ 1) 위 내용은 의뢰자가 제공한 시료의 시험결과이며, 시료명과 시험조건은 의뢰자가 제시한 것임.
2) 이 성적서는 상업적 광고나 선전 및 소송용으로 사용할 수 없음.

담당자 : 이 혜 정 02) 2203-6084

사단법인 한 국 원 적 외 선 협 회 장

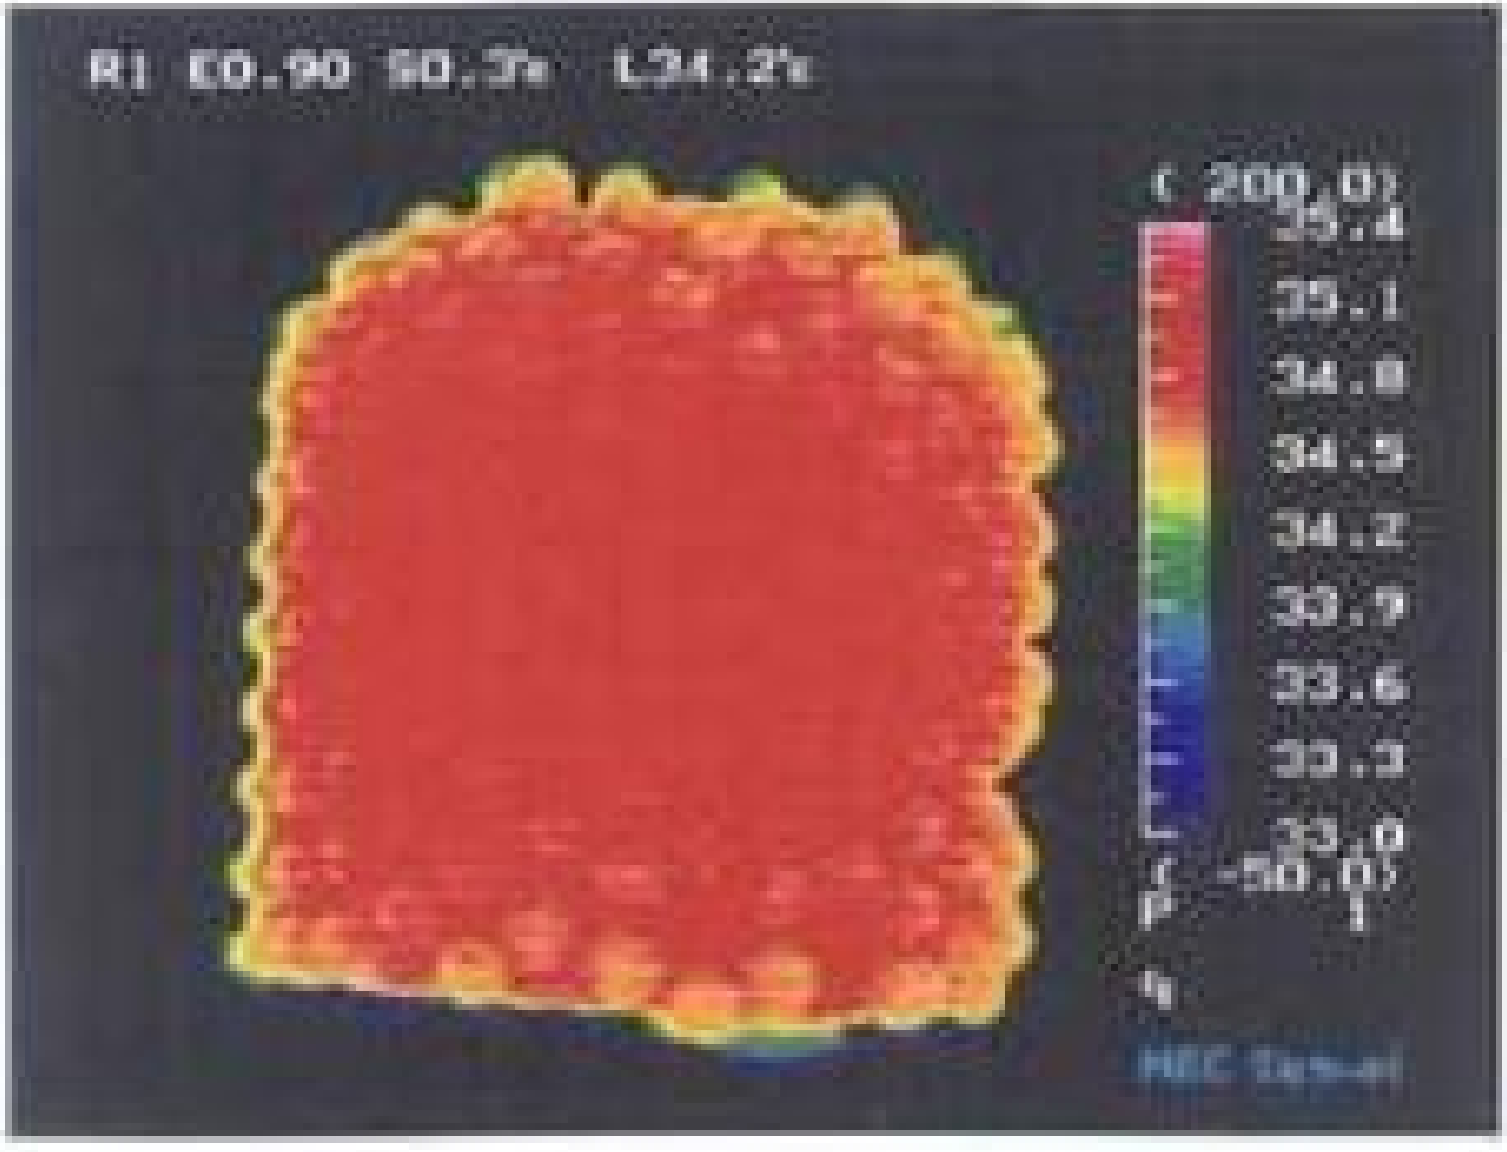
R1 E0.90 S0.3% L34.2%
(200.0)
35.4
35.1
34.8
34.5
34.2
33.9
33.6
33.3
33.0
-50.0)